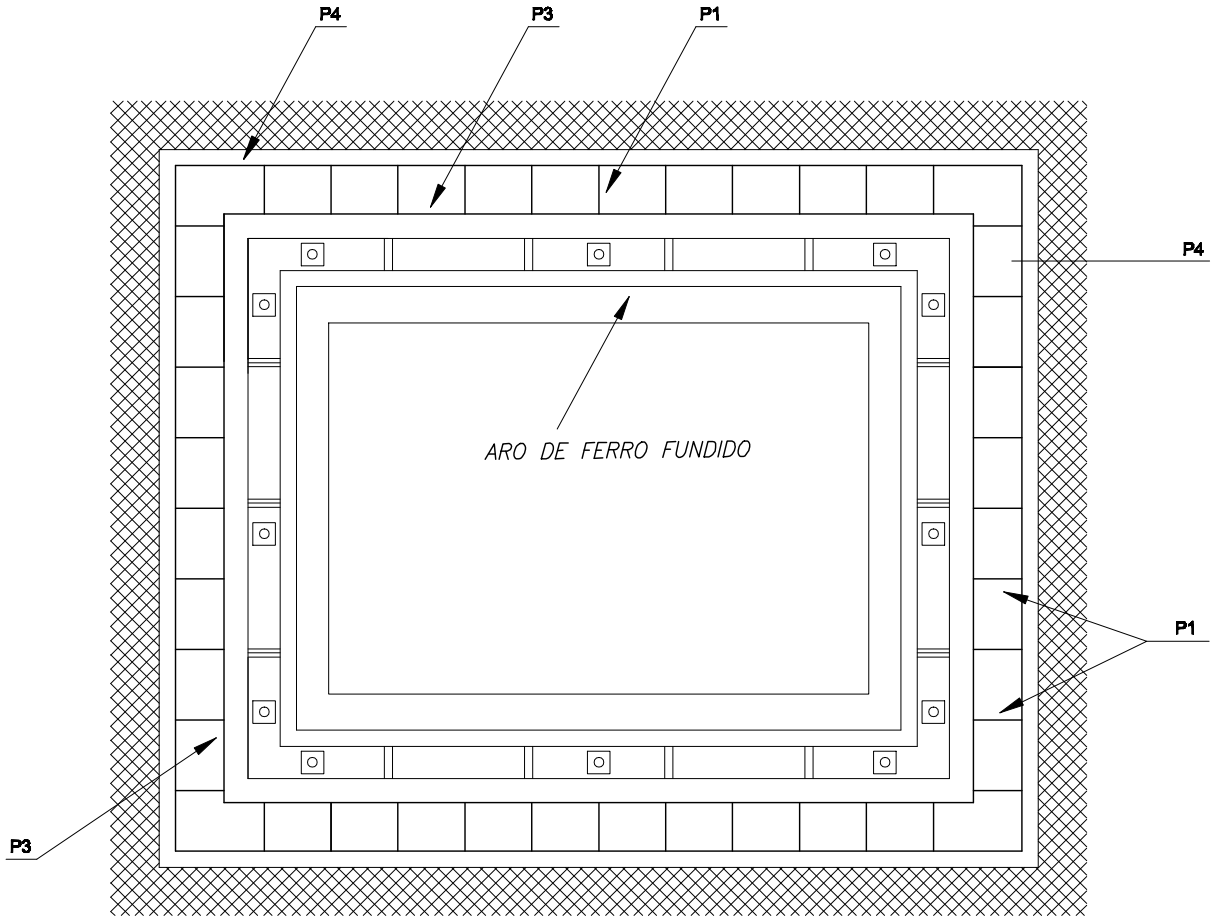


PLANTA

LISTA DE FERROS					
POS.	ø mm	QT.	COMPR. UNIT.	COMPR. TOTAL.	DETALHES.
1	3,4	40	62	2480	15 — 10 / 10 — 15
2	3,4	40	66	2640	8 — 80 / 80 — 8
3	4,2	3	1524	1524	109 — 140 / 140 — 109
4	4,2	3	1764	1764	129 — 160 / 160 — 129
5	4,2	2	856	856	89 — 120 / 120 — 89

RESUMO (CA–60 – B)		
ø mm	COMPRIMENTO m	MASSA
3,4	51,20	8,20
4,2	41,44	8,30
MASSA TOTAL		16,50

NOTAS:

1– Para o concreto1:2,5:3 utilizar 0,6 litros de água por Kg de cimento (sem aditivo), com brita n°1, cimento CP–320 e areia lavada.

2– O prazo para cura do concreto não poderá ser inferior a 7 dias.

3– Antes da instalação do aro verificar se oassentamento da tampa no mesmo é estável. Caso haja defeito de fabricação 9 instabilidade provocada por empenos ou inclusões de escórias), verificar possibilidade de usinagem no conjunto, ou refugá–lo, comunicando ao AM/IT.

DME distribuição
DME Distribuição S.A. - DMED
Poços de Caldas - MG - BRASIL

NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA - RDS -

CONTEÚDO
ARMADURA DA MOLDURA DE CONCRETO CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO "ZD" PISTA DE ROLAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL

Elaboração: José Eugênio
Data: MAR/2013
Escala (s): -
Unidade (s): mm

NORMA: -
DESENHO: P-140/2013
FOLHA: 2/2
REVISÃO: 0