
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ramal de entrada aéreo armação na parede

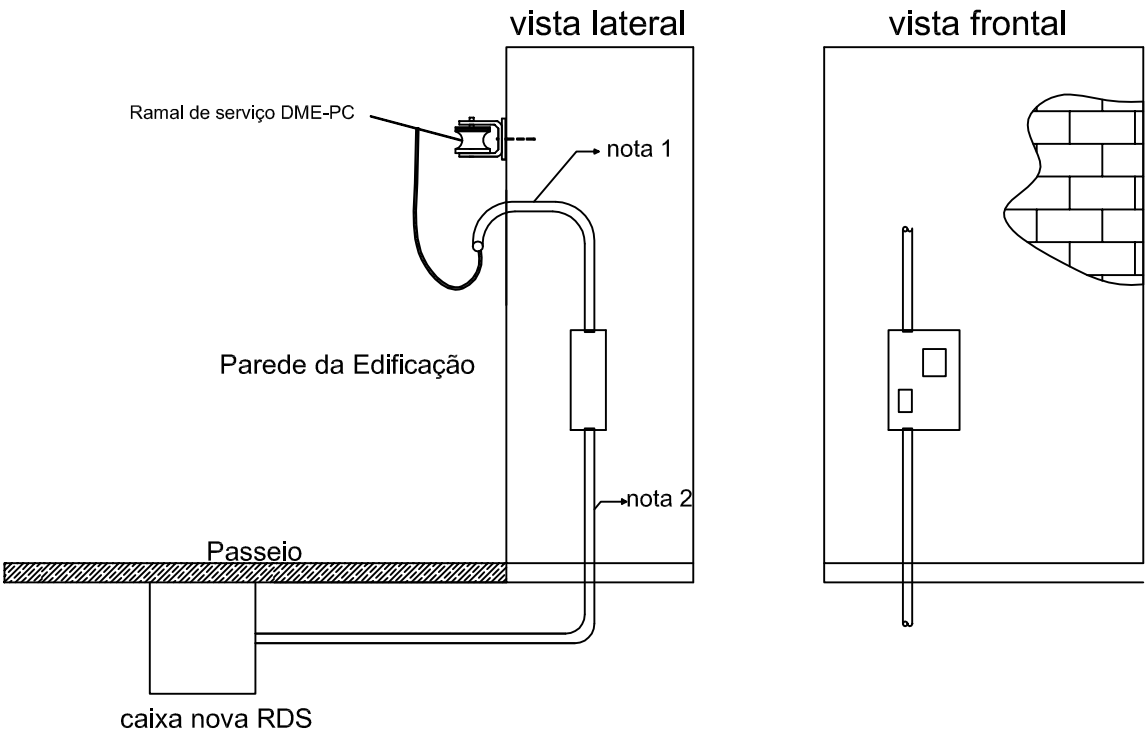

NOTAS

1 - A TUBULAÇÃO E PONTALETE EXISTENTE DE ENTRADA, SERÃO INUTILIZADOS APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA NOVA, RDS, POREM NÃO SERÁ REMOVIDA.

2- TUBULAÇÃO A SER CONSTRUIDA PARA INTERLIGAR A NOVA RDS.

3- Ramal de serviço subterrâneo existente, será retirado juntamente com a remoção do poste após conclusão da RDS. A desligação do ramal será executada pelo DME, a contratada fará a remoção conforme especificado abaixo.

4- A nova caixa da RDS deverá ser construida, normalmente sobre a tubulação ja existente, após a nova rede subterrânea estar concluida, este eletroduto será seccionado, juntamente com o cabo, a sobra de cabo entre a caixa e a rede do DME, será retirado para seccionamento do eletroduto para retornar o cabo a nova caixa deverá ser deichado um guia na extremidade do cabo que estava ligado a rede, para facilitar o serviço não necessidade de retirar todo o cabo, quando a guia ja estiver passado pele nova caixa ja podera seccionar o eletroduto puxando o cabo entre a caixa e consumidor será conectado a nova RDS.

DME distribuição
DME Distribuição S.A. - DMED
Poços de Caldas - MG - BRASIL

ENTRADA DE CONSUMIDOR REDE AÉRIO

CONTEÚDO

ENTRADA DE CONSUMIDOR REDE AÉRIO COM ARMAÇÃO INSTALADO NA PAREDE

Elaboração	José Messias
Data	NOV/2015
Escala (s)	-
Unidade (s)	mm

NORMA	-
DESENHO	RDS-080/2019
FOLHA	1/3
REVISÃO	0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT