ALTERAÇÕES				
REV.	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
0				

NOTAS:
1 – COTAS EM MILÍMETROS.
2 – O SPDA PROPOSTO ATENDE A NORMA NBR 5419.
3 – APLICADO O MODELO ELETROGEOMÉTRICO, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO CLASSE I, CORRENTE DE DESCARGA CALCULADA I≈3 KA, RAIO=20,00m CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR 5419.
4 – OS CABOS PARA–RAIOS DO SPDA SERÃO INTERLIGADOS À MALHA DE ATERRAMENTO ATRAVÉS DE AÇO COBREADO (BIMETALICO), COM A MESMA SEÇÃO DO CABO DA MALHA E UTILIZANDO CONECTORES APROPRIADOS.
5 – PARA DETALHES DE INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE CABOS PARA–RAIOS VERIFICAR DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 4.
6 – ÁREA PROTEGIDA PELO SPDA REPRESENTADA DA SEGUINTE MANEIRA: ▭

REFERÊNCIAS:
1– SEDT–VVS–2000 – SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO – PLANTA
2– SEDT–VVS–2001 – ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO – PLANTA
3– SEDT–VVS–2056 – SPDA – CORTES
4– SEDT–VVS–2058 – SPDA – LISTA DE MATERIAIS
5– SEDT–VVS–3001 – DIAGRAMA UNIFILAR

PROJ.	MRV	VISTO	LFPV
DES.	CCS	APROV.	MRV
CONT.	–	DATA	20/04/2022

VVS Engenharia

DME distribuição

SE DISTRITO

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) PLANTA

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: RESTRITO

No. SEDT–VVS–2055 Rev. "0"

FOLHA ÚNICA NRO.

CLASSIFICAÇÃO

REV.	DATA	DESC.	VISTO

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE GDPAS

PLANTA
ESC. 1:250

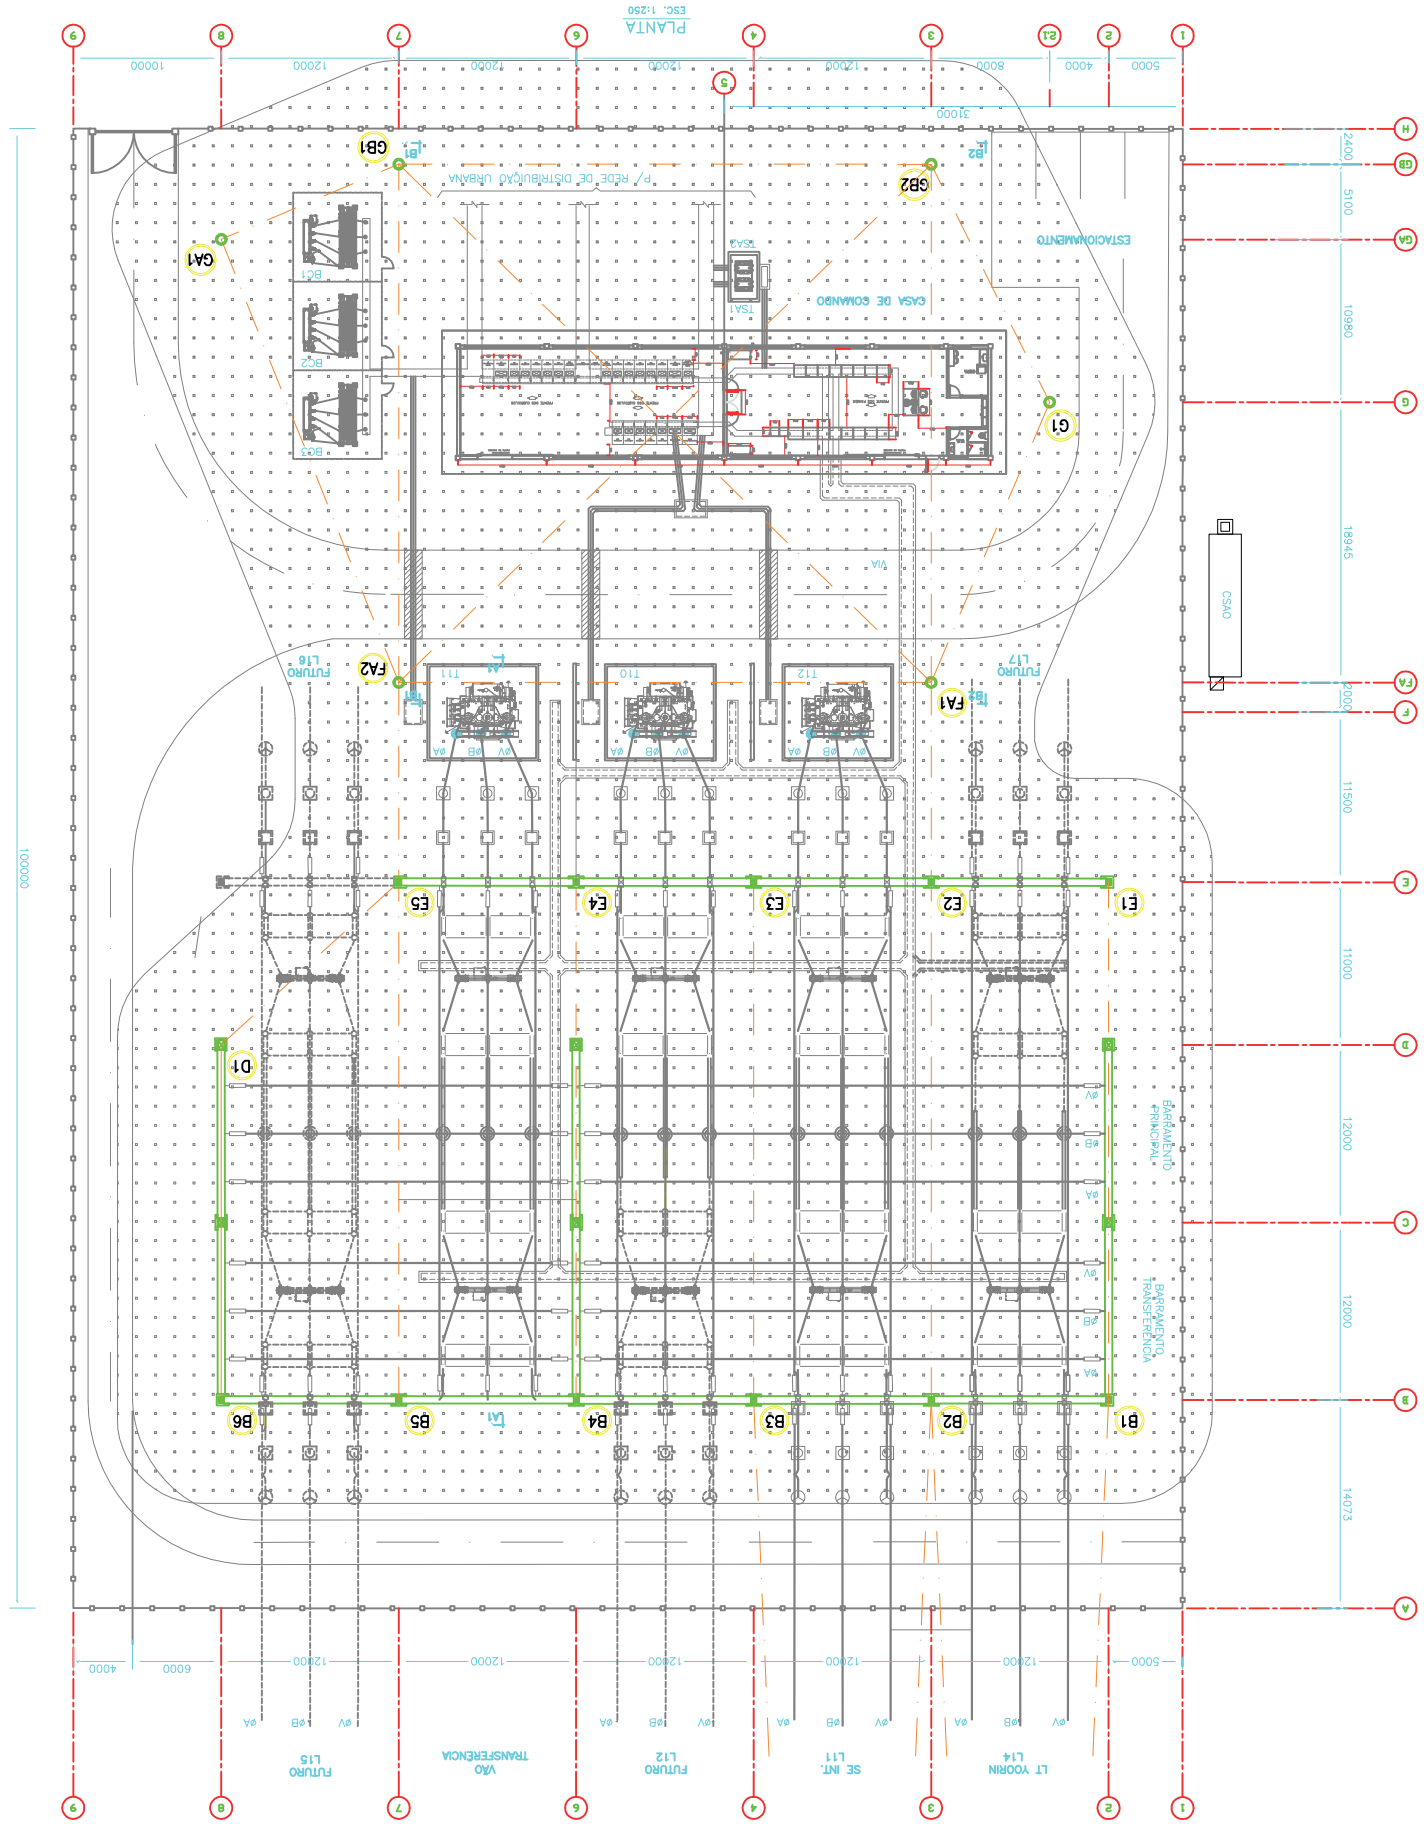

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DETALHES TÍPICOS DE FIXAÇÃO DE CABOS PARA–RAIOS	
ANCORAGEM DA CABOS P.R.	DETALHES TÍPICOS
B1	DETALHE AT–02
B2	DETALHE AT–03
B3	DETALHE AT–02
B4	DETALHE AT–01
B5	DETALHE AT–01
B6	DETALHE AT–01
D1	DETALHE AT–02
E1	DETALHE AT–02
E2	DETALHE AT–01
E3	DETALHE AT–01
E4	DETALHE AT–01
E5	DETALHE AT–03
FA1	DETALHE AT–06
FA2	DETALHE AT–06
G1	DETALHE AT–04
GA1	DETALHE AT–04
GB1	DETALHE AT–05
GB2	DETALHE AT–05