


ENTRADA CA	TPs CONTROLE	TESTE DA COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA	DISJ. PRINCIPAL ENTRADA SETOR A	RELÉ FALTA CA SETOR A	DISJ. INTERLIGADOR SETOR A / SETOR B
PANEL QSA1					

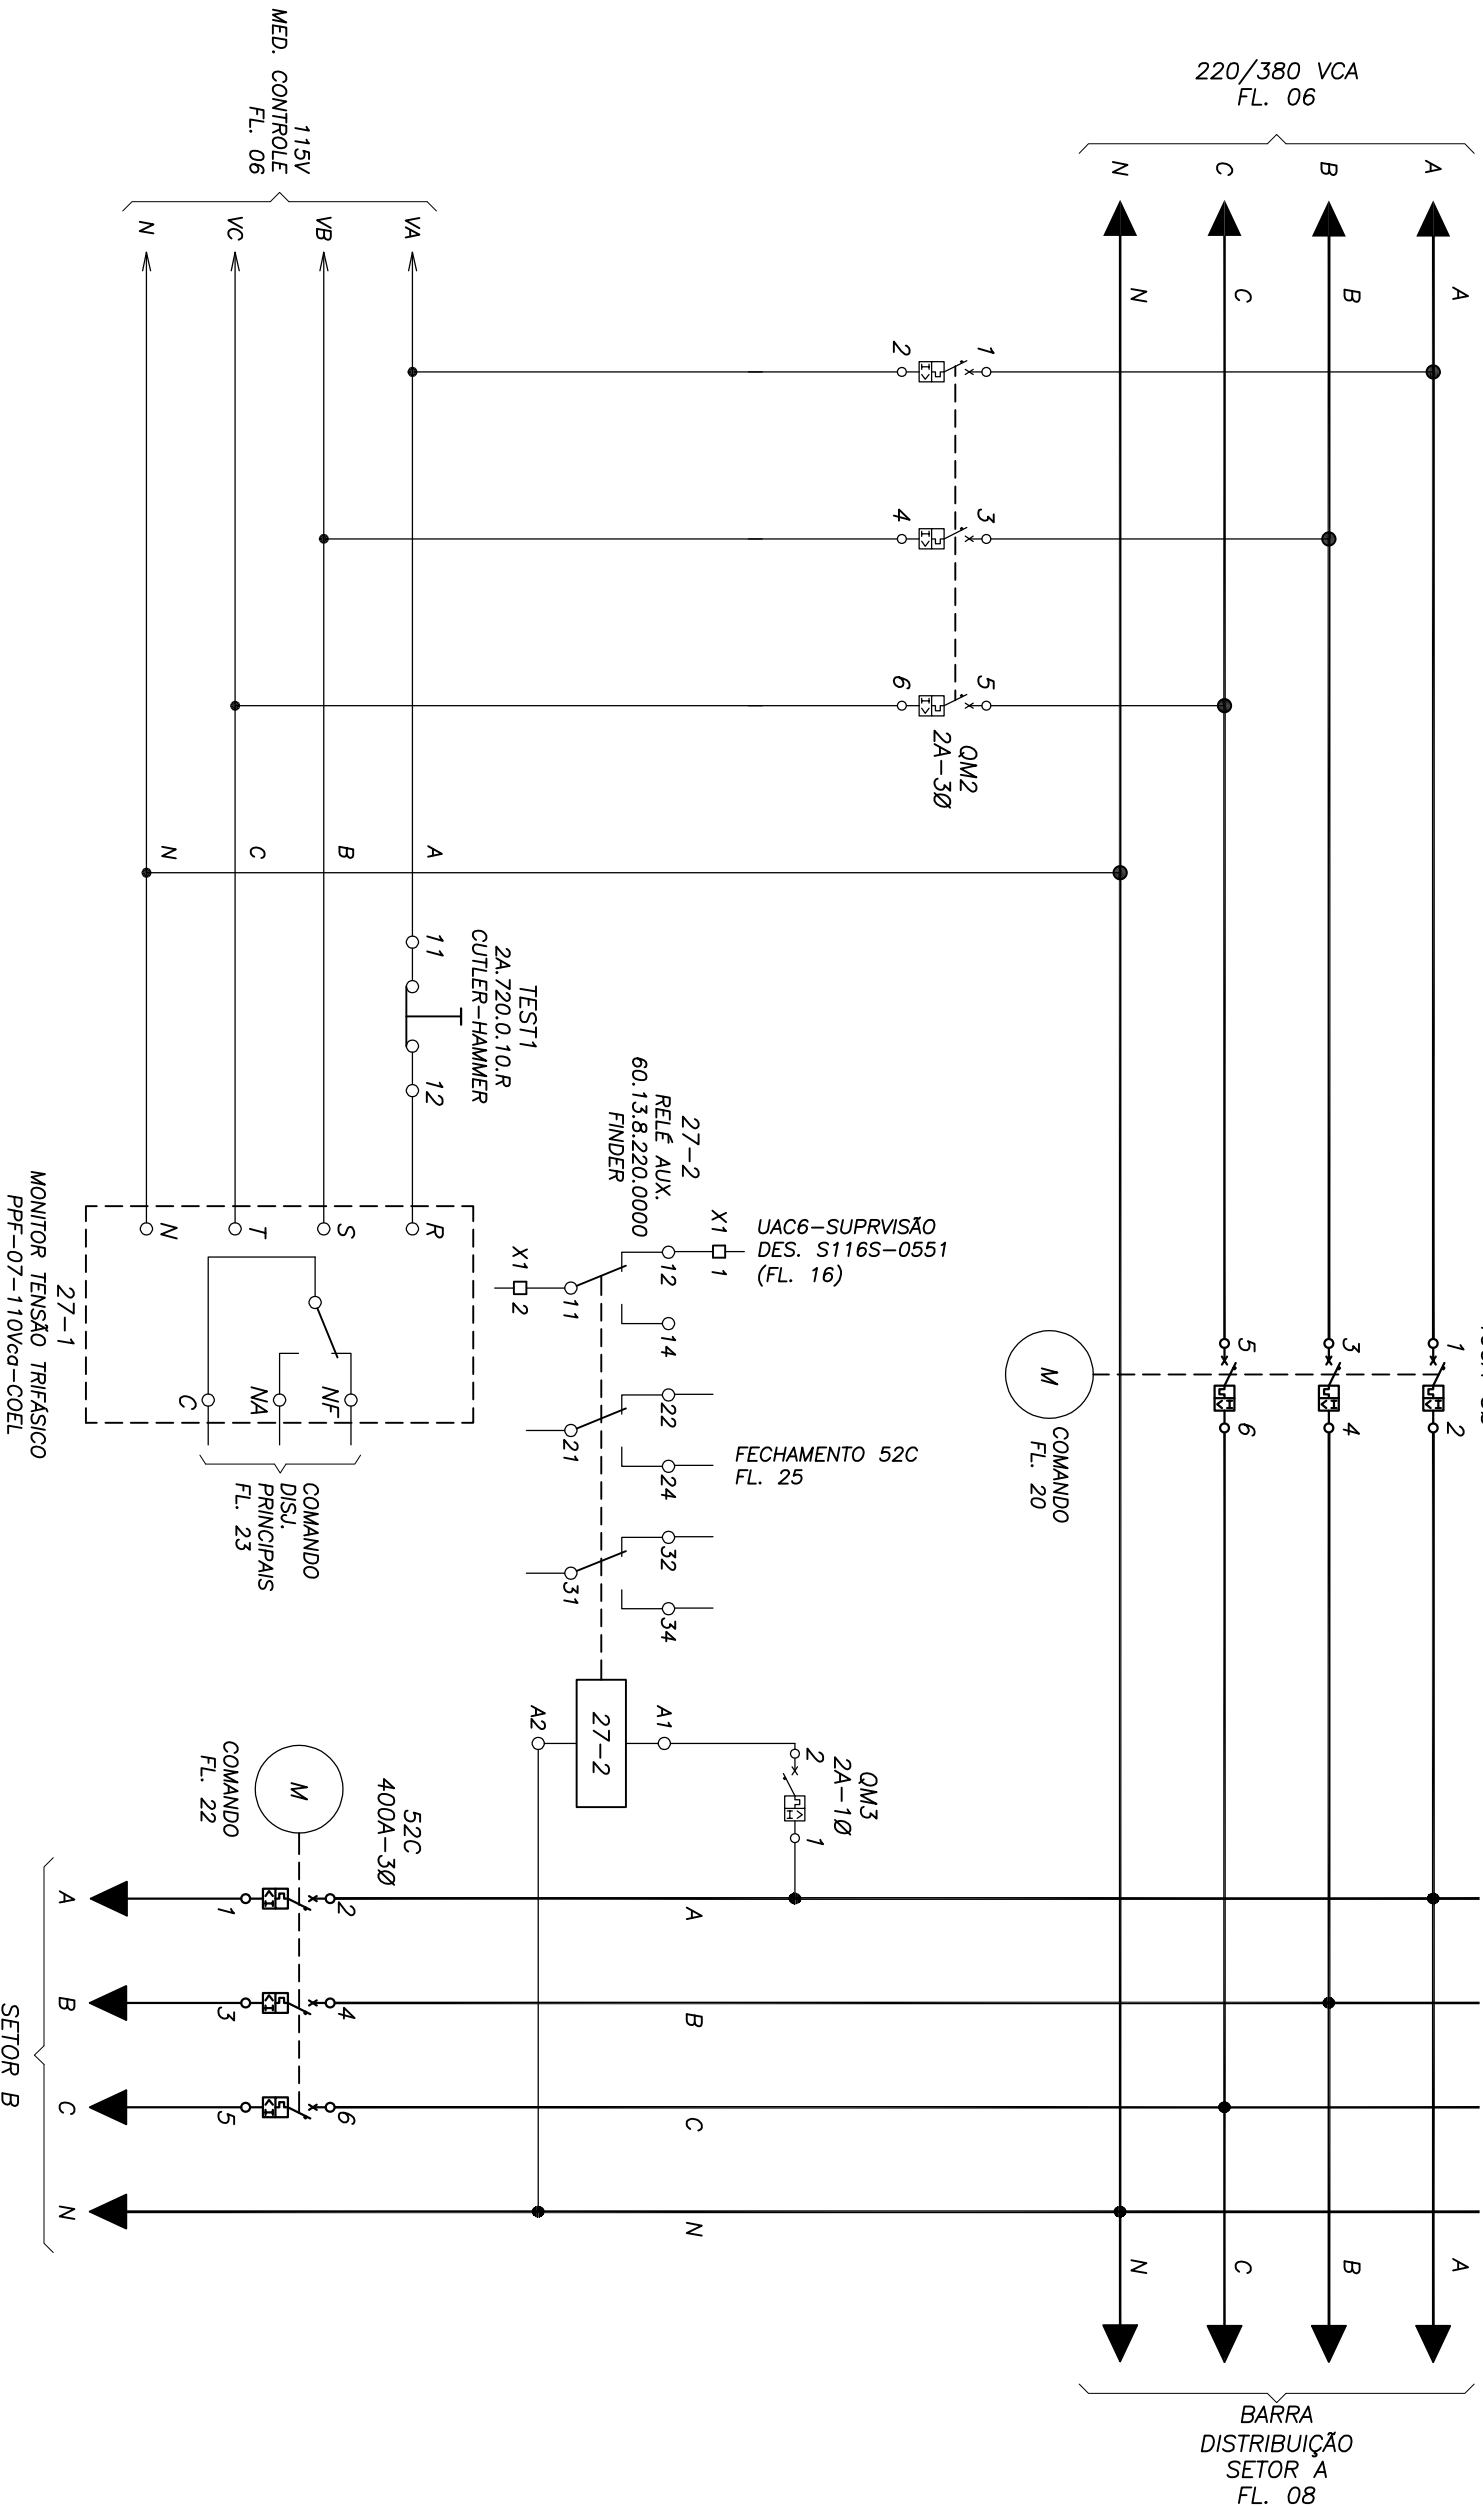

SE SATURNINO 138KV
DIAGRAMA TRIFILAR
ENTRADA SETOR A
220/380 VCA