LEGENDA

- LINHA DE INDICAÇÃO DE EIXO
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2"
- CANALETA
- CANALETA REFORÇADA
- (1) EIXOS
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ARANDELA 45° 16W, (IE-01)
- PROJETOR COM LÂMPADA LED 150W (IL-01)
- CAIXA DE LIGAÇÃO DE BORNES (CL-01)
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400 x 400 x 500mm
- TOMADA EXTERNA TRIFÁSICA (3P+T/380V/20A) H=1,50m, EM SUPORTE METÁLICO.
- TOMADA EXTERNA MONOFÁSICA (1P+N+T/220V/20A) H=1,50m, EM SUPORTE METÁLICO.
- (D) LINHAS DE CHAMADA PARA INDICAÇÃO DE CIRCUITOS.
- CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- XX XX IDENTIFICAÇÃO DE DETALHES (NOTA 4)

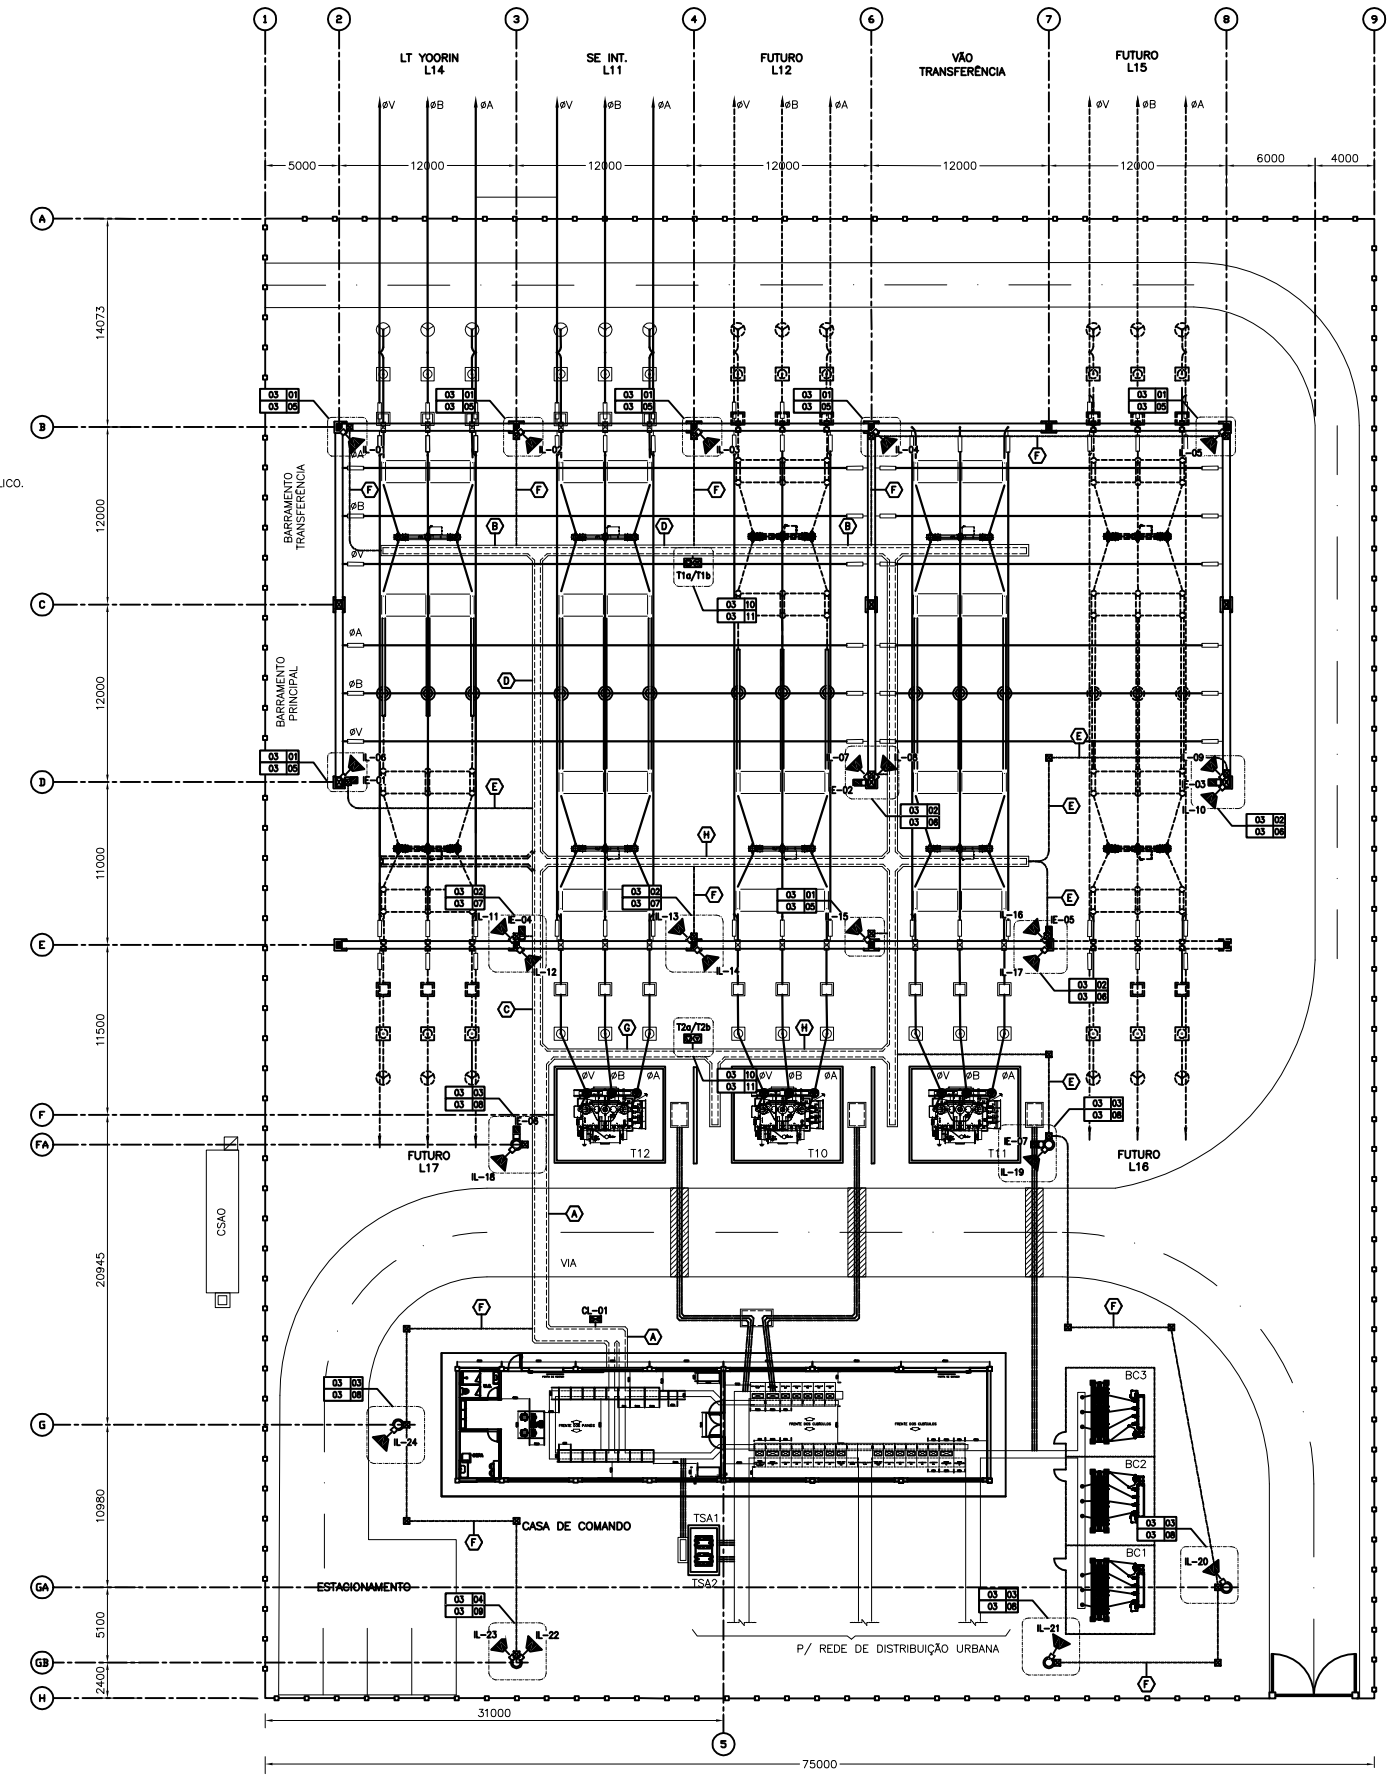

PLANTA
ESC. 1:250

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL			
PROJETORES	CABO	FASE	CIRCUITO
IL-01	2,5mm²	øA	IL1
IL-02	2,5mm²	øA	IL1
IL-03	2,5mm²	øA	IL1
IL-04	2,5mm²	øA	IL1
IL-05	2,5mm²	øA	IL1
IL-06	2,5mm²	øA	IL1
IL-07	2,5mm²	øA	IL1
IL-08	2,5mm²	øA	IL1
IL-09	2,5mm²	øB	IL1
IL-10	2,5mm²	øB	IL1
IL-11	2,5mm²	øB	IL1
IL-12	2,5mm²	øB	IL1
IL-13	2,5mm²	øB	IL1
IL-14	2,5mm²	øB	IL1
IL-15	2,5mm²	øB	IL1
IL-16	2,5mm²	øB	IL1
IL-17	2,5mm²	øC	IL1
IL-18	2,5mm²	øC	IL1
IL-19	2,5mm²	øC	IL1
IL-20	2,5mm²	øC	IL1
IL-21	2,5mm²	øC	IL1
IL-22	2,5mm²	øC	IL1
IL-23	2,5mm²	øC	IL1
IL-24	2,5mm²	øC	IL1

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
PROJETORES	CABO	FASE	CIRCUITO
IE-01	2,5mm²	øA	IE1
IE-02	2,5mm²	øA	IE1
IE-03	2,5mm²	øA	IE1
IE-04	2,5mm²	øB	IE1
IE-05	2,5mm²	øB	IE1
IE-06	2,5mm²	øC	IE1
IE-07	2,5mm²	øC	IE1

TOMADAS EXTERNAS			
TOMADAS	CABO	FASE	CIRCUITO
T1A	16mm²	øABC	T1-1
T1B	10mm²	øB	T1-2
T2A	16mm²	øABC	T1-3
T2B	16mm²	øC	T1-4

DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS:

- (A) T1.1 T1.2 T1.3 T1.4 IL1 E1 — #16 #10 #16 #16 #2,5 #2,5 — CANALETA
- (B) IL1 — #2,5 — CANALETA
- (C) T1.1 T1.2 IL1 E1 — #16 #16 #2,5 #2,5 — CANALETA
- (D) T1.1 T1.2 IL1 — #16 #10 #2,5 — CANALETA
- (E) IL1 E1 — #2,5 #2,5 — ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 2"
- (F) IL1 — #2,5 — ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 2"
- (G) T1.3 T1.4 IL1 E1 — #16 #16 #2,5 #2,5 — CANALETA
- (H) IL1 E1 — #2,5 #2,5 — CANALETA

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

DISTR. / OTDZ/TMPO / ÓRGÃO

CLASSIFICAÇÃO

REV.	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 – COTAS EM MILÍMETROS; ELEVAÇÕES EM METROS.
2 – FOI CONSIDERADO 7m PARA ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS PROJETORES LED 150W
3 – FOI CONSIDERADO 4m PARA ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA TIPO ARANDELA 16W.
4 – AS INDICAÇÕES TAIS COMO 03 01 REFEREM-SE, RESPECTIVAMENTE, AO N° DO PROJETO DE REFERÊNCIA E AO NÚMERO DO DETALHE DE MONTAGEM DO CORRESPONDENTE PROJETO.

REFERÊNCIAS:
1- SEDT-VVS-2000 – SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO – PLANTA
2- SEDT-VVS-3001 – DIAGRAMA UNIFILAR
3- SEDT-VVS-2061 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS EXTERNAS – DETALHES
4- SEDT-VVS-2062 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS – CASA DE COMANDO – PLANTA
5- SEDT-VVS-2063 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS – CASA DE COMANDO – DETALHES
6- SEDT-VVS-2064 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS – LISTA DE MATERIAIS

VVS Engenharia

PROJ. MRV	VISTO LFPV	VISTO ASSIN. MATRIC.	SE DISTRITO
DES. CCS	APROV. MRV	APROV. ASSIN. MATRIC.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS EXTERNAS PLANTA
CONT. –	DATA 20/04/2022	DATA	

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO RESERVADO

No. SEDT-VVS-2060 Rev. "a"

FOLHA ÚNICA ARQ.