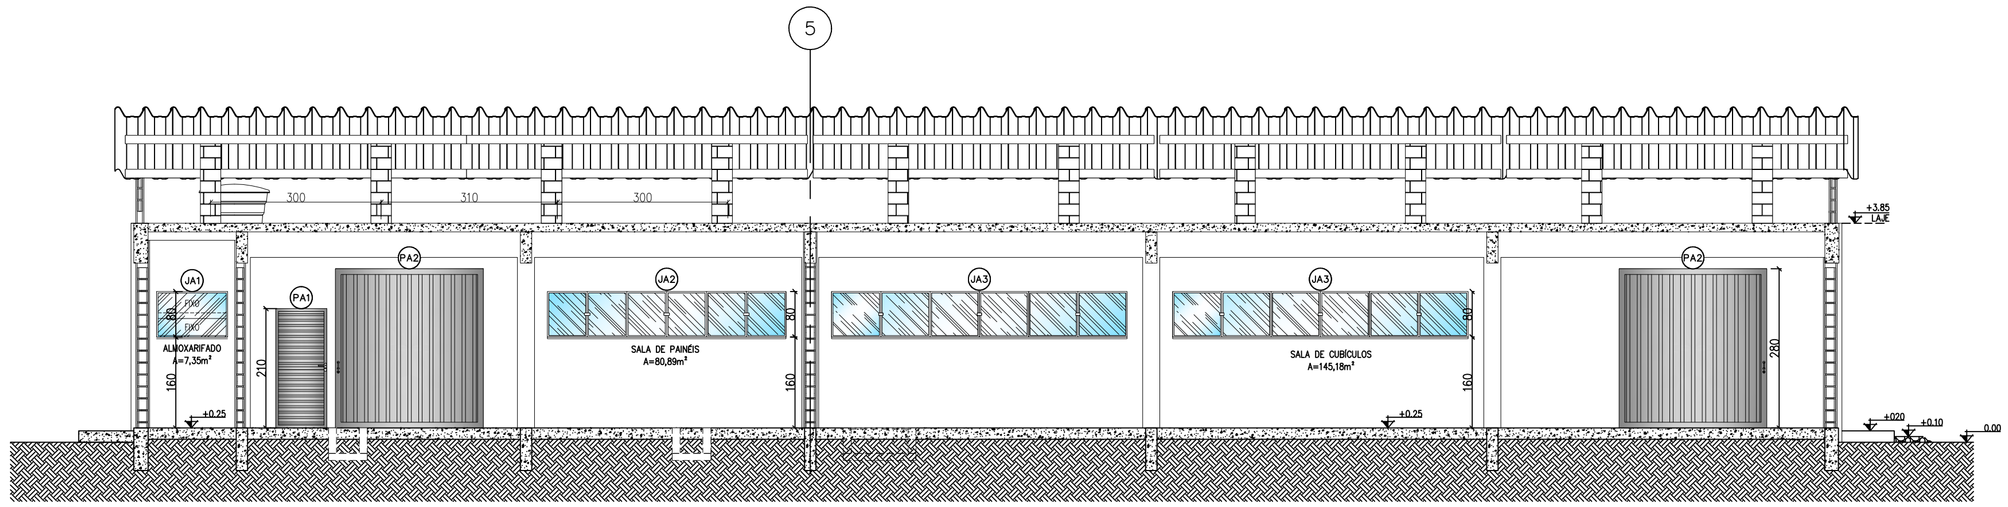

CORTE A-A
ESC.: 1:75

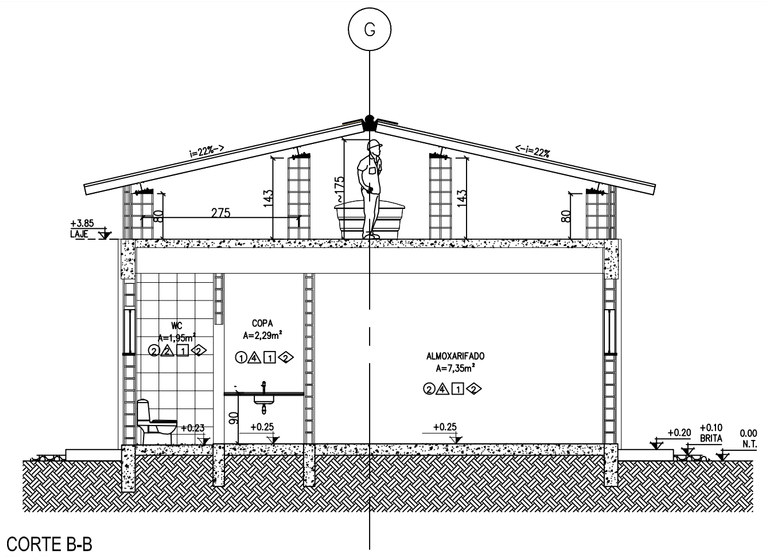

CORTE B-B
ESC.: 1:75

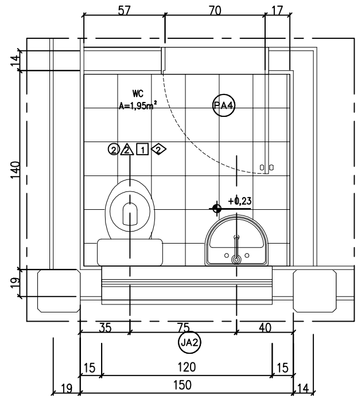

DETALHE - WC
ESC.: 1:30

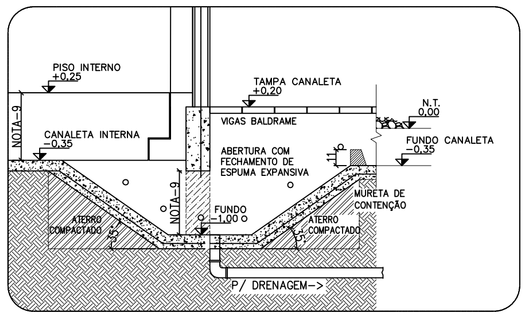

DETALHE - ENTRADA DAS CANALETA DO PÁTIO NA CASA
S/E

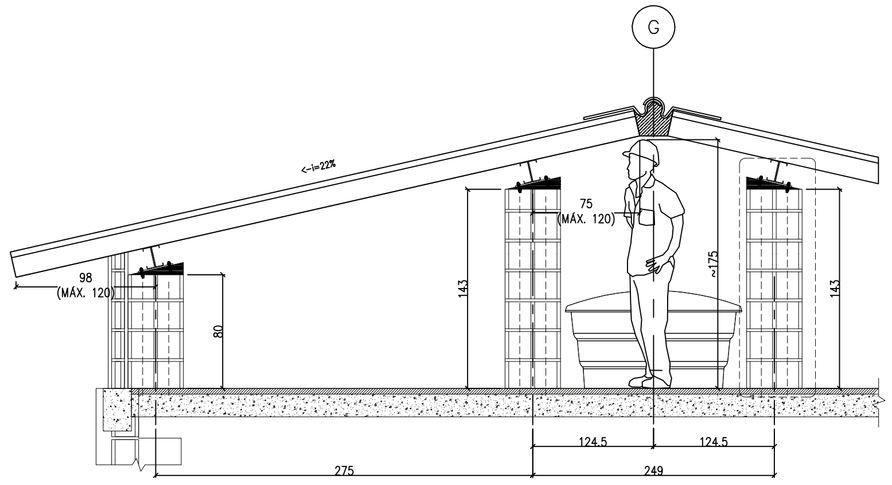

DETALHE DA COBERTE
ESC.: 1:30

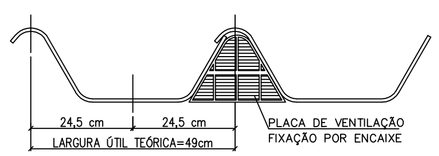

DETALHE - PLACA DE VENTILAÇÃO E PROTEÇÃO
ESC.: 1:30



DETALHE - CHAPA DE FIXAÇÃO DA TERÇA
S/E

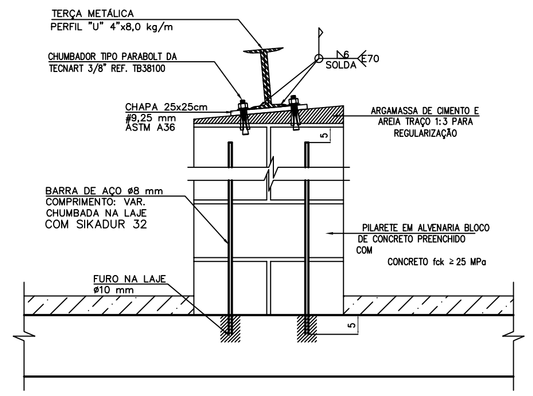

DETALHE - FIXAÇÃO DA TERÇA NO PILARETE - ELEVAÇÃO
S/E

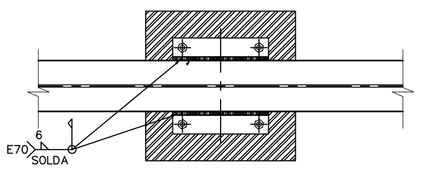

DETALHE - FIXAÇÃO DA TERÇA NO PILARETE - PLANTA
S/E

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E ACABAMENTOS (VER NOTA 4)

◯	PISO
1	PISO VINÍLICO LISO, TIPO PAVIFLEX, e=3.2mm, COR CINZA
2	PISO CERÂMICO PEI 5, 45x45cm ±15cm, BOLD, FUNDO BRANCO. COLEÇÃO MAXIMUS WH, COD. 57614. FAB. CECRISA, OU EQUIVALENTE. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXÍVEL.
3	CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO ÁSPERO. JUNTAS A CADA 1,00m E CAIMENTO DE 1% PARA AS EXTREMIDADES
△	PAREDE E ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE
1	REVESTIMENTO COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, COR PALHA, APLICADA SOBRE MASSA ACRÍLICA. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE.
2	REVESTIMENTO CERÂMICO, 32x45cm ±15cm, COR "OFF-WHITE", ACAB. ACETINADO, COLEÇÃO MONOCROM, FAB. CECRISA OU EQUIVALENTE. JUNTAS A PRUMO ALINHADAS COM O PISO. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXÍVEL.
3	CONCRETO APARENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR, ACABAMENTO BRILHANTE TIPO SUVINIL VERNIZ ACRÍLICO, APLICADO EM 2 DEMÃOS. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE.
4	REVESTIMENTO COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, APLICADA SOBRE MASSA ACRÍLICA. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE.
□	TETO
1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE
◇	RODAPÉ
1	PERFIL EXTRUDADO DE PVC COM 7,5cm DE ALTURA TIPO "STANDART" SIMILAR AO REVESTIMENTO DO PISO
2	RODAPÉ CERÂMICO COM 45x7,5cm, COR OFF-WHITE, ACAB. ACETINADO, COLEÇÃO MONOCROM, FAB. CECRISA OU SIMILAR. JUNTAS ALINHADAS COM O PISO. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXÍVEL.

SOLEIRAS E PEITORIS				
SOLEIRAS – ELEMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. ACABAMENTO POLIDO.				
PEITORIS – ELEMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM 2 cm DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO POLIDO. COMPRIMENTO CONFORME DIMENSÃO DA ESQUADRIA E LARGURA 27 cm.				
IMPERMEABILIZAÇÃO				
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA COM 2 DEMÃOS CRUZADAS DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A LAJE TIPO IGOLFLEX PRETO, DA SIKA OU EQUIVALENTE.				
COBERTURA				
TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO), TIPO CANALETE 49, DA ETERNIT OU EQUIVALENTE, INCLINAÇÃO DE 22% PLACA DE VENTILAÇÃO, E DEMAIS ACESSÓRIOS DO MESMO FABRICANTE. PAGINAÇÃO, FIXAÇÃO, ARREMATES E RECOBRIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.				
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TERÇAS EM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO QUENTE, ENRIJECIDO, DOBRADO EM "U", 150x60x20mm E ESPESSURA DE 4,75mm, APOIADAS EM PILARETES DE CONCRETO (39x36cm) E BLOCOS DE CONCRETO (9x19x39cm) PREENCHIDOS COM ARGAMASSA E ANCORADOS NA LAJE COM VERGALHÕES ø8mm.				
FIXAÇÃO DAS TELHAS COM GANCHO COM ROSCA SOBERBA ø6mm, COM VEDAÇÃO ELÁSTICA. AS FIXAÇÕES DEVERÃO PASSAR PELA CRISTA DA ONDA CENTRAL DA TELHA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DA ETERNIT, FIXAÇÃO CONFORME NORMA ABNT 8055 E ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. AS TELHAS DEVERÃO SER MONTADAS NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DOS VENTOS DOMINANTES, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.				

ESQUADRIAS	
PORTAS INTERNAS E EXTERNAS E JANELAS EM PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL, LINHA IV GOLD, FAB. ALCOA OU EQUIVALENTE. VEDADAS COM BORRACHA EPDM, COM CONJUNTO DE BARRA ANTI-PÂNICO (ONDE INDICADO) VIDRO CRISTAL, TEMPERADO, LISO E TRANSPARENTE, 4mm. PARA JANELAS DOS SANITÁRIOS VIDRO TIPO MINI-BOREAL.	
DIVERSOS	
LOUÇAS SANITÁRIAS LINHA IZY, COR BRANCA. FAB. DECA OU EQUIVALENTE.	
METAIS SANITÁRIOS, ACABAMENTO CROMADO, LINHA TARGA. FAB. DECA OU EQUIVALENTE.	
BANCADA (140x55cm) PARA COPA, EM GRANITO POLIDO CINZA CORUMBÁ DE 3cm DE ESPESSURA, COM FURO PARA CUBA DE EMBUTIR. CONSIDERAR PRATELEIRA NO COMPRIMENTO DA BANCADA, COM 40cm DE PROFUNDIDADE, A 135cm DO PISO.	
DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ e=3cm, DIMENSÕES CONFORME PROJETO E ACABAMENTO POLIDO.	
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 500L FAB. TIGRE OU EQUIVALENTE	
CUBA PARA COZINHA EM AÇO INOX, DA MEKA OU SIMILAR.	
UTILIZAR BLOCOS DE CONCRETO DE 14x19x39 cm NAS PAREDES EXTERNAS E BLOCOS DE 9x19x39 cm NAS PAREDES INTERNAS. PARA O SHFT DO WC USAR BLOCOS DE GESSO COM REVESTIMENTO CERÂMICO.	

REV.	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
—	–	–	–	–
b	28/03/23	RFS	CM	CBPA
	REVISÃO CONFORME NOVO LAYOUT			
a	19/11/22	RFS	CM	CBPA
	EMISSÃO INICIAL			

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1. TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. A EL. 0,00 CORRESPONDE À ELEVAÇÃO DA TERRAPLENAGEM.
2. TODA ALVENARIA ENTERRADA RECEBERÁ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ATÉ 15cm ACIMA DO NÍVEL +0,30 DO PROJETO, ANTES DO ASSENTAMENTO DAS FIADAS SUPERIORES.
3. A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO SERÁ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. AS LAJES DE COBERTURA SERÃO DO TIPO ALVEOLAR.
4. TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE OUTRAS MARCAS QUE NÃO AS DEFINIDAS NESTE DOCUMENTO, DESDE QUE SEJAM EQUIVALENTES, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE DOS AQUI ESPECIFICADO.
5. O DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS CONSTAM NO DOCUMENTO ESPECÍFICO: VVS–4042. TODOS OS VIDROS DAS JANELAS DEVEM TER APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSUFILM.
6. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA COM 2 DEMÃOS CRUZADAS DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A LAJE, TIPO IGOLFLEX PRETO, DA SIKA OU SIMILAR;
7. DIMENSÃO A SER CONFIRMADA NO PROJETO ESTRUTURAL. O PROJETO ESTRUTURAL DEVERÁ PREVER CHEGADA DA CANALETA DO PÁTIO DA SUBESTAÇÃO.
8. CAPACIDADE DA CAIXA D'ÁGUA A SER CONFIRMADA NO PROJETO DE HIDROSSANITARIO.
9. ESTA ALTURA DEVERÁ SER CONFIRMADA PELO PROJETO ELETROMECÂNICO.
10. OS NÍVEIS DAS VIGAS BALDRAME DEVERÃO SER DETERMINADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÃO SER POSICIONADOS DE TAL FORMA QUE NÃO INTERFIRAM COM A ENTRADA DE CABOS DA CANALETA DE CHEGADA DO PÁTIO.

REFERÊNCIAS:
1. SEDT–VVS–2001 – ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO – PLANTA
2. SEDT–VVS–4010 – LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES – PLANTA
3. SEDT–VVS–4041 – CASA DE COMANDO – ARQUITETURA – CORTES E DETALHES
4. SEDT–VVS–4042 – CASA DE COMANDO – ARQUITETURA – FACHADAS E ESQUADRIAS
5. SEDT–VVS–4043 – CASA DE COMANDO – ARQUITETURA – LISTA DE MATERIAIS
6. SEDT–VVS–4044 – CASA DE COMANDO – ESTRUTURAL – FUNDAÇÕES E PILARES FORMA E ARMAÇÃO

ADONAI ENGENHARIA | VVS Engenharia | DME distribuição

PROJ. RFS	VISTO CM	VISTO ASSIN. MATRIC.	SE DISTRITO
DES. RFS	APROV. CBPA	APROV. ASSIN. MATRIC.	CASA DE COMANDO ARQUITETURA CORTES E DETALHES
CONT. –	DATA 25/11/22	DATA	No. SEDT–VVS–4041 Rev. "b"
			FOLHA ÚNICA ARQ.

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: RESERVADO

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
DISTR. | QTDE./TIPO | ORIGEM
CLASSIFICAÇÃO

FORMATO ABNT "A1" – 841x594 mm